


Anlage Gerätenormen zur EOG

Es gelten die Normen der FIG

1. Wettkampffläche

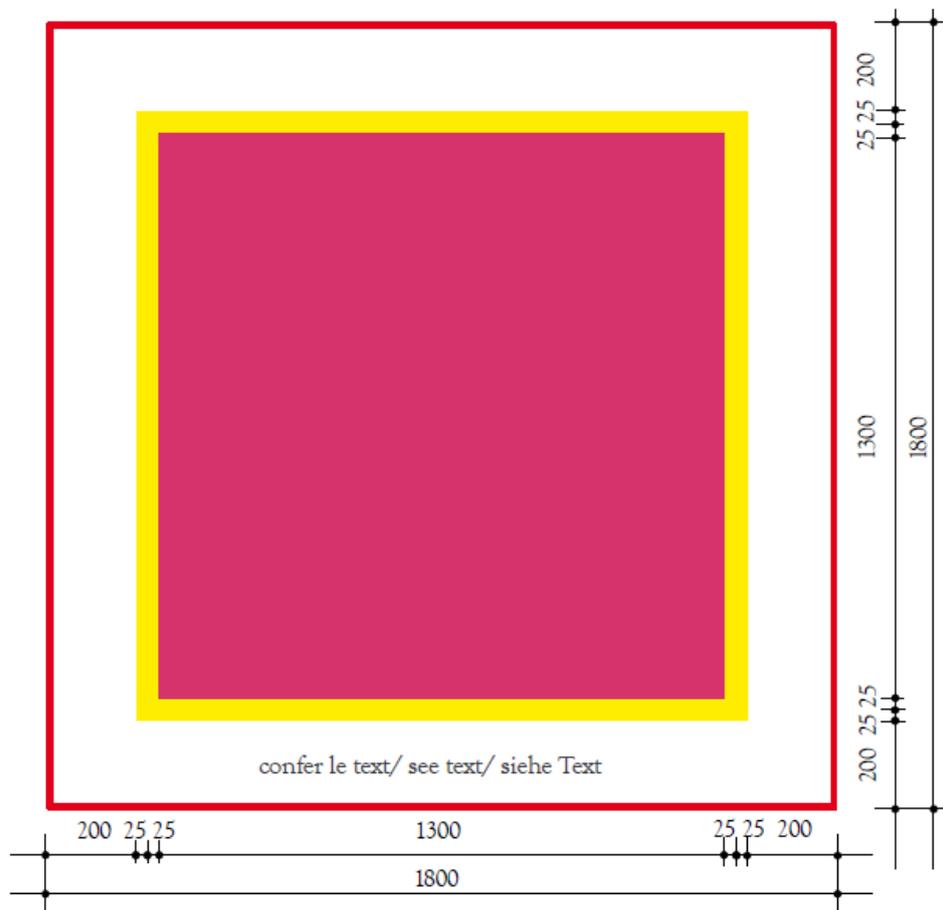

Die Wettkampffläche hat die Maße 13,00 x 13,00 m.

Mattenauslage, Ausrichtung der einzelnen Bahnen Richtung Kampfrichtertisch

Die Umrandung beträgt 0,50 m an jeder Kante.

Der Sicherheitsabstand beträgt 2,00 m an jeder Kante.

Als Unterboden verfügt die Halle über einen guten Schwingboden, andernfalls muss eine Unterbodenkonstruktion verlegt werden

Hallenhöhe:

Wettkampftage und Aufstiegsfinale/ Qualifikation mind. 8 m

Finale mind. FIG-Norm 10-12 m


Als Lichtstärke werden mind. 750 Lux vorausgesetzt

2. Handgeräte


Die Gymnastinnen turnen mit den Handgeräten, die ihrer AK entsprechen.

Die Gerätekontrolle erfolgt vor Wettkampfbeginn.


Als Ersatzgeräte werden 2 Sätze der MK-Norm ausgelegt und zus. 2 Bänder 5m.

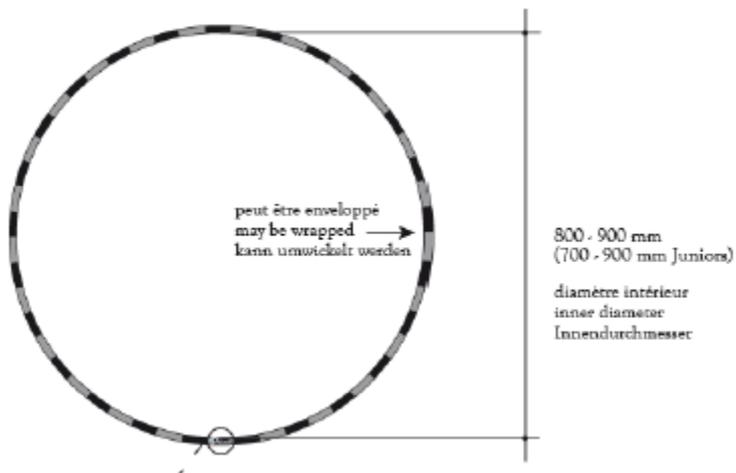


- AK 12: Ø 70 - 90 cm
- AK 13-15 Ø 70 - 90 cm, mind. 260g
- AK 16 u.ä. Ø 80 - 90 cm, mind. 300g

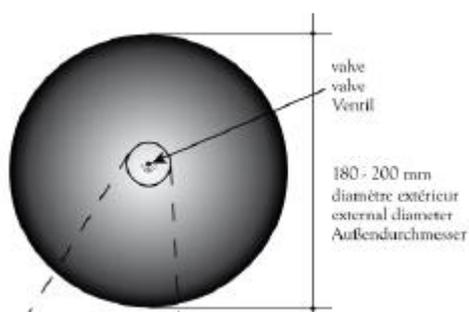

- AK 12: Ø 15 - 20 cm
- AK 13-15: Ø 18 - 20 cm, mind. 400g
- AK 16 u.ä.: Ø 18 - 20 cm, mind. 400g

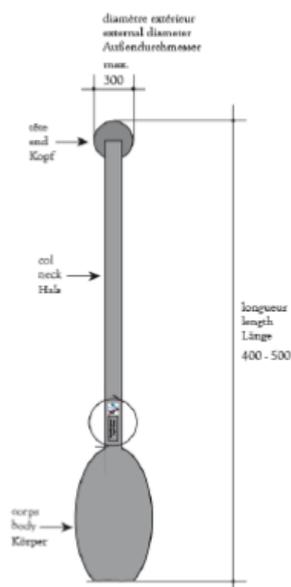

- AK 12: 35 - 50 cm
 AK 13 -15: 40 - 50 cm, mind. 150g
 AK 16 u.ä.: 40 - 50 cm, mind. 150g

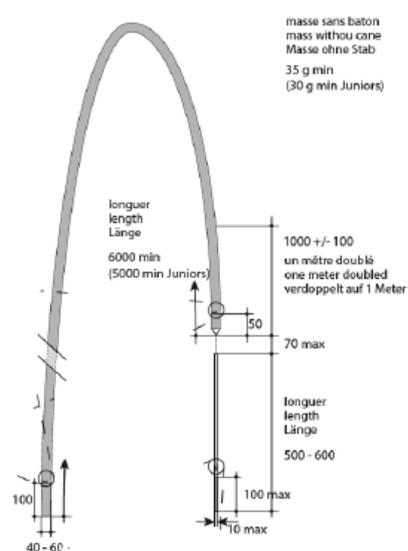

- AK 12: mind. 5 m, Breite 4-6 cm, Stab Ø max. 1cm, max. 10 cm umwickelt
 AK 13-15: Band wie AK 12, mind. 30 g, Stab Ø max. 1cm, Länge 50 – 60 cm, max. 10 cm umwickelt, Verbindung max. 7 cm
 AK 16 ü.ä.: mind. 6m, Breite 4-6 cm, mind. 35 g, Stab und Verbindung wie AK 13-15